



Orange Polska S.A.
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole
tel.: 77 410 54 64 ; fax.: 77 455 20 20

Biuro Usług Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6a
49-306 BRZEG

Opole, 31 sierpień 2017 r.

Numer pisma: 53187/TTIDKA/P/2017/ZW

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Grota Roweckiego w m. Brzeg.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę o uzgodnienie projektu przebudowy ul. Grota Roweckiego w m. Brzeg informujemy, że planowana inwestycja koliduje i jest zlokalizowana w sąsiedztwie urządzeń teletechnicznych eksploatowanych przez Orange Polska S.A. prawidłowo oznaczonych na dostarczonej dokumentacji. Akceptujemy sposób zabezpieczenia naszej sieci teletechnicznej.

Prace w miejscach zbliżeń wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Uzgadniamy przedstawiony projekt przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych ORANGE Polska S.A.,
Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania!
2. Koszty zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z przebudową, pokrywa naruszający stan istniejący;
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.;
4. Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela ORANGE S.A. w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Pismo należy kierować na poniższy adresy:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Ul. Francuska 101
40-506 Katowice

5. Za wyrządzone szkody na sieci teletechnicznej ORANGE S.A. będzie domagać się odszkodowania z tytułu usunięcia awarii oraz utraconych wpływów.
6. Otrzymane dokumenty, przekazujemy do naszego archiwum jako załącznik powyższego uzgodnienia.


Z poważaniem



Zenon Wasiak

Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury

ul. Grotę Roweckiego
0+095,84

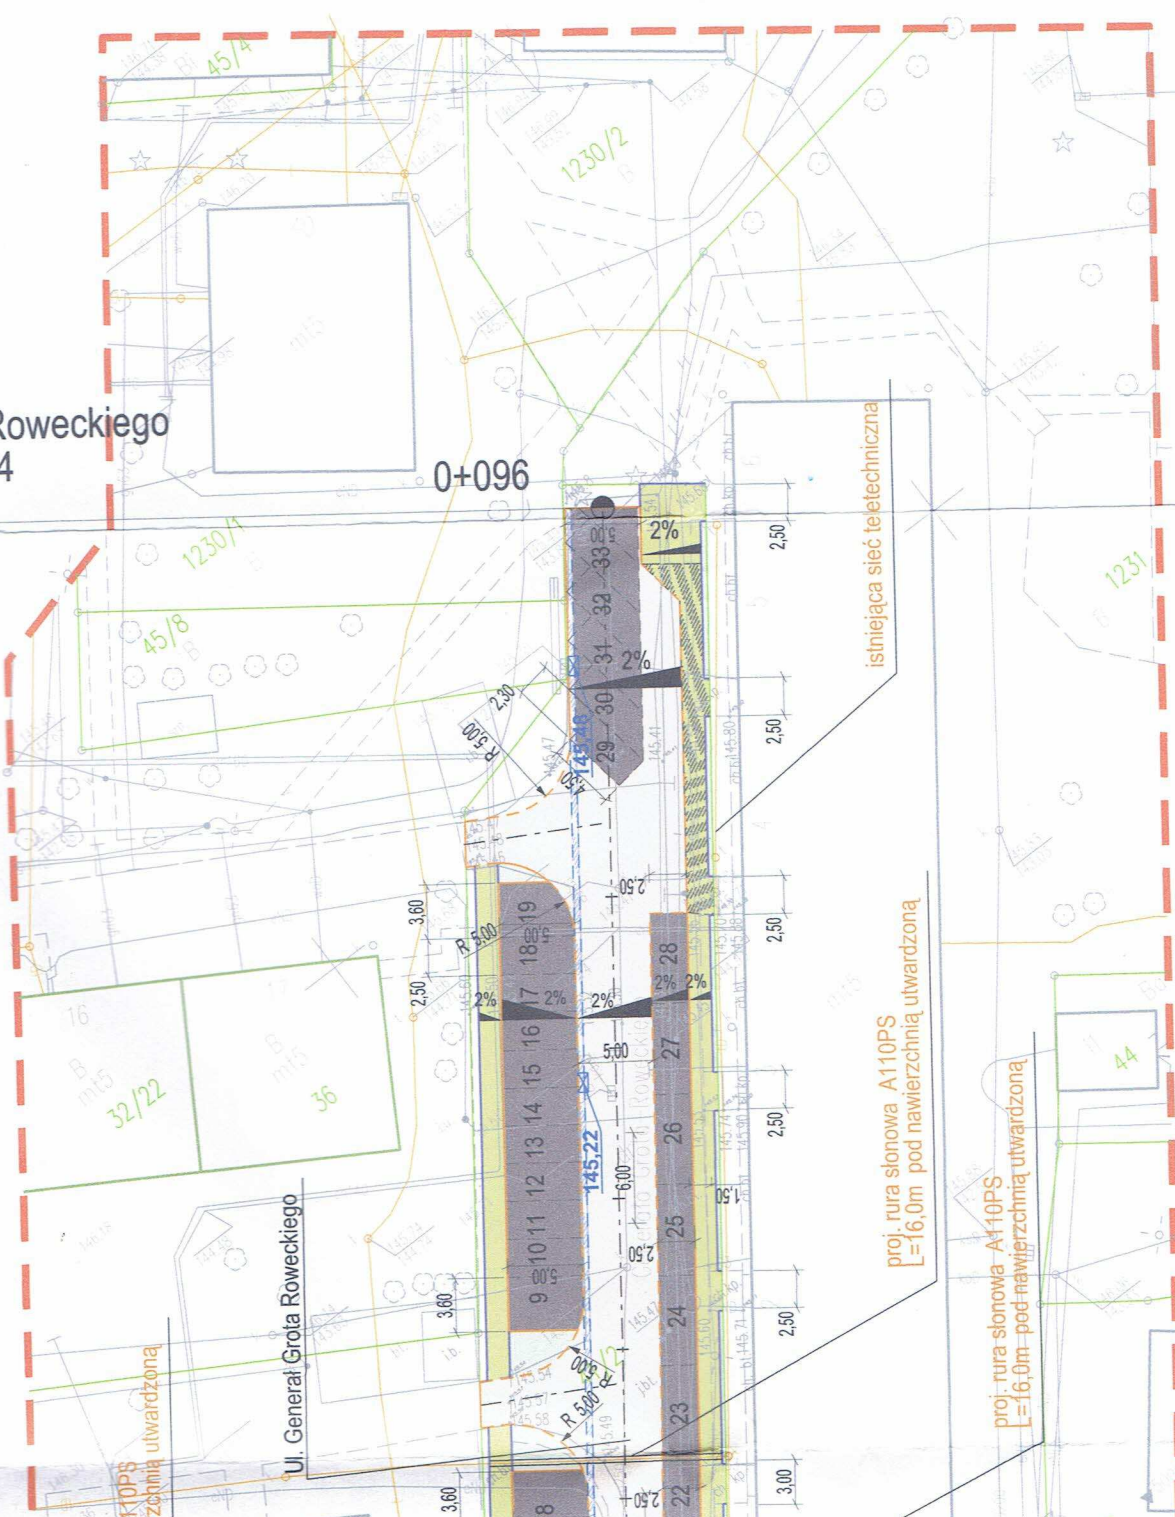

Orange Polska S.A.
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 1-Katowice
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole

Ugoda

Zenon Wasiaś

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

31-08-2017



Investor / Zamawiający:

GMINA BRZEG

ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Jednostka projektowa:

Biuro Usług Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski, ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

Projekt budowy ul. Grotę Roweckiego

słonowa A110PS
pod nawierzchnią utwardzoną

proj. rura słonowa A110PS
[=16,0m pod nawierzchnią utwardzoną]

proj. rura słonowa A110PS
[=16,0m pod nawierzchnią utwardzoną]

istniejąca sieć teletechniczna

za się, że niniejszy dokument został opracowany
na podstawie danych geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty
nie gwarantujemy. Wpisany do ewidencji materiałów
projektowych i kartograficznych