


SKRZYDŁO POŁUDNIOWE – POŁAĆ POŁUDNIOWA

ZAKRES TYPOWANIA

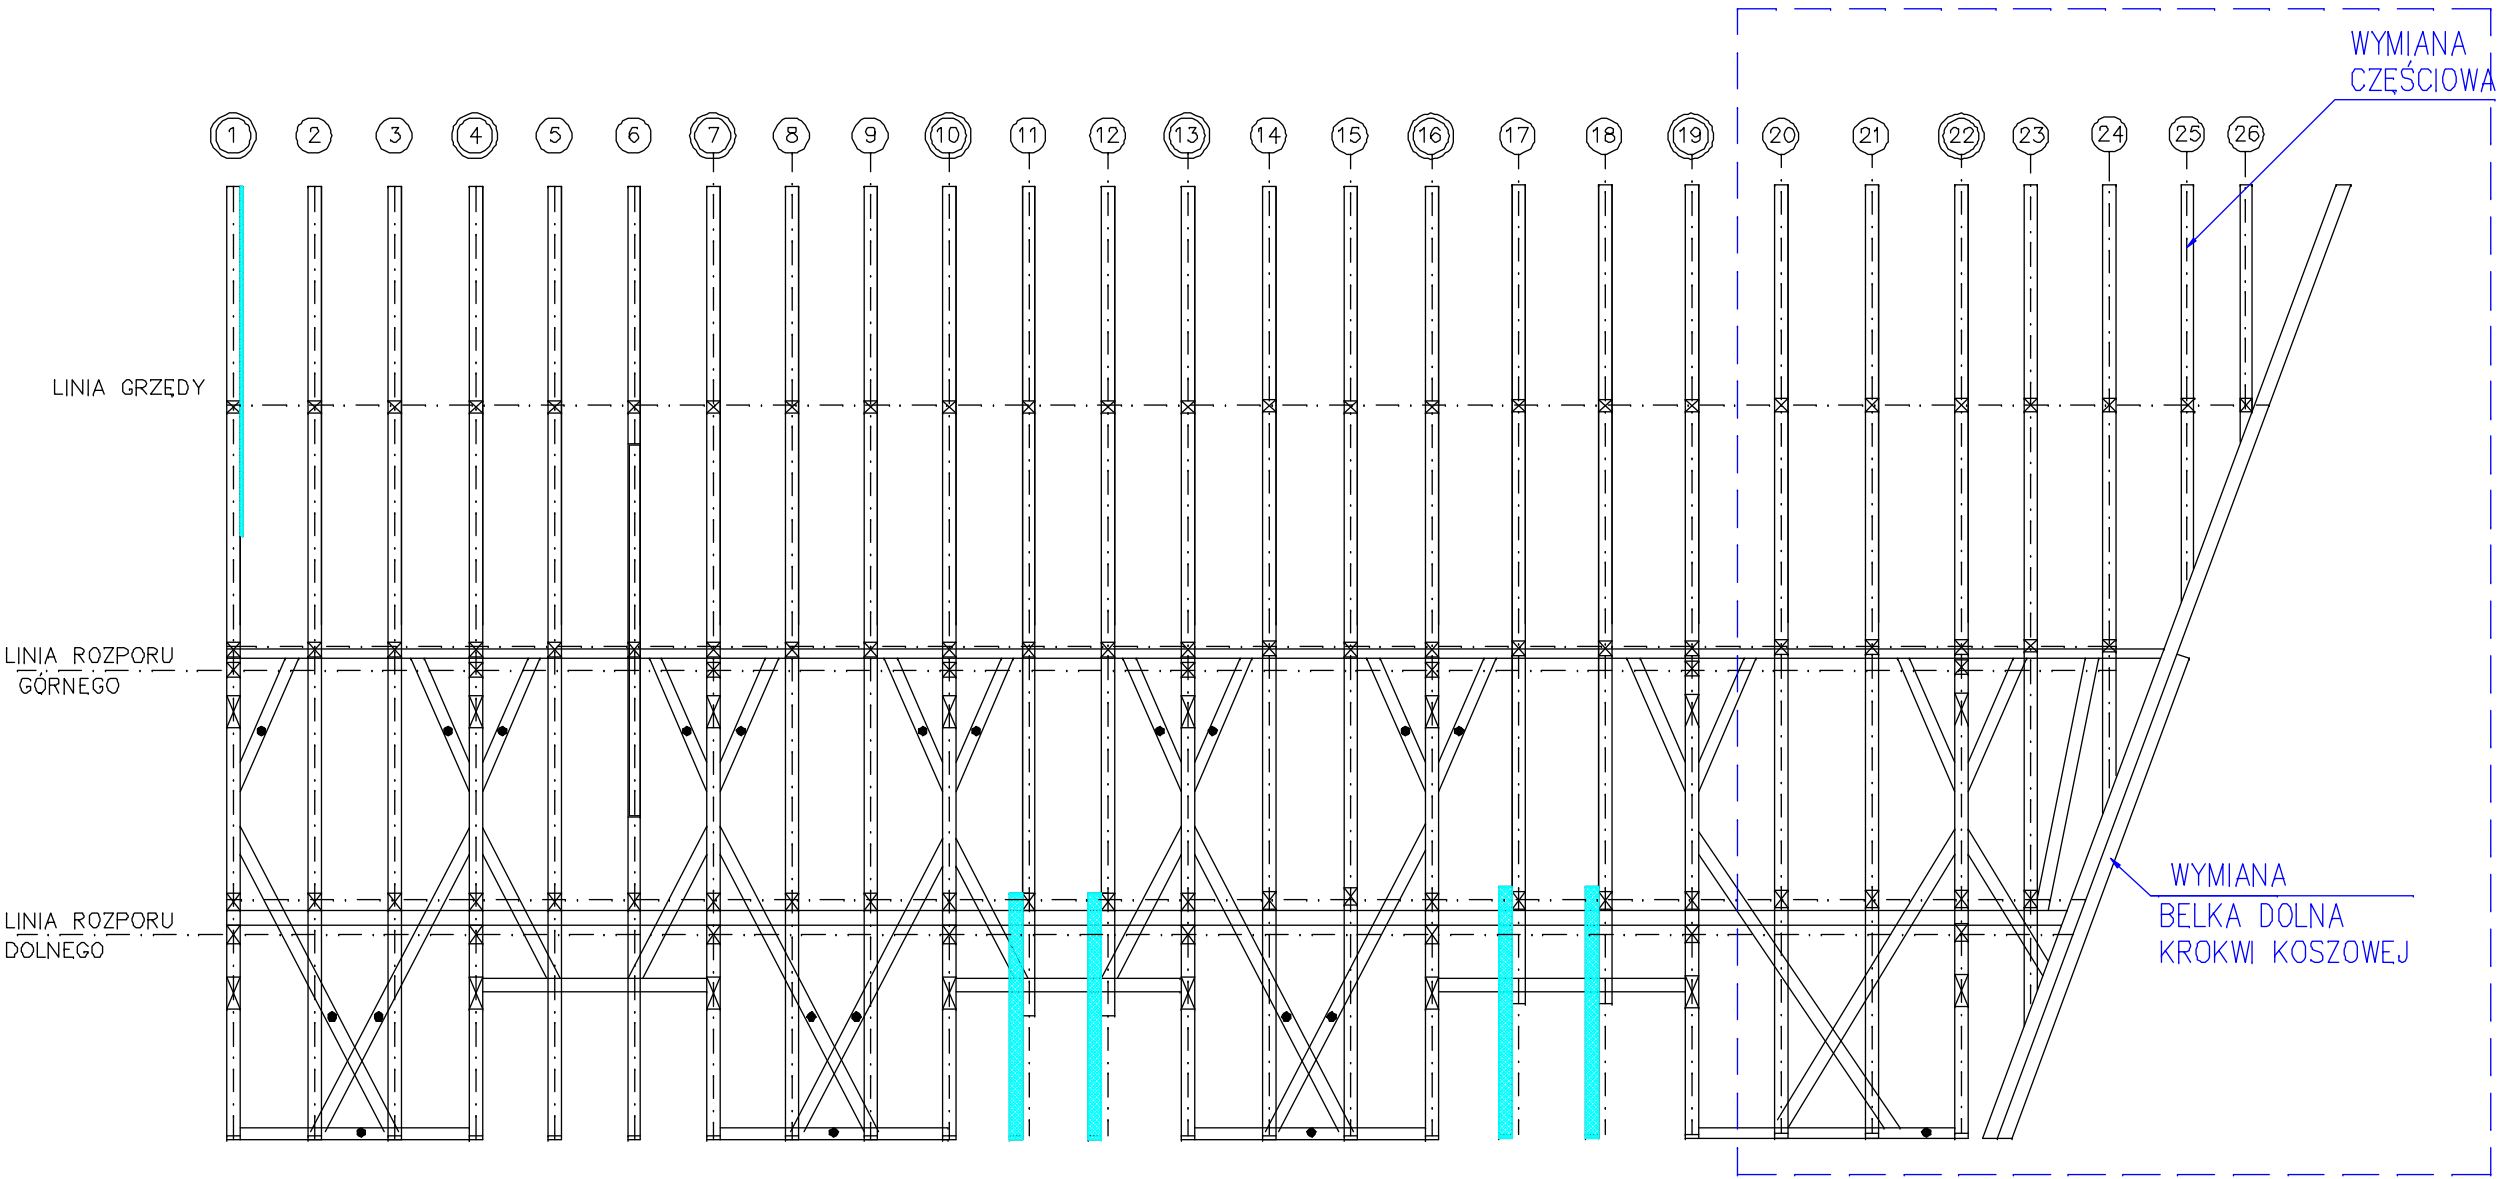

UWAGI :

1. OGŁĘDZIN ELEMENTÓW WIĘZBY DOKONYWANO W WARUNKACH OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI
2. OSTATECZNY ZAKRES NAPRAW NALEŻY USTALIĆ PO ZDJĘCIU POKRYCIA , OCZYSZCZENIU ELEMENTÓW WIĘZBY ORAZ EWENTUALNYM USUNIĘCIU NIEWŁAŚCIWIE WYKONANYCH WZMOCNIEŃ

OZNACZENIA



ISTNIEJĄCE WZMOCNIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl					
Temat	Projekt remontu dachu budynku Ratusza				
Inwestor	Gmina Miasto Brzeg – Brzeg ul. Robotnicza 12				
Projektanci	mgr inż. Barbara Wojciechowska	upr. nr 257/92/op		Data	III.2017
	dr inż. Tomasz Nowak	upr. nr 193/00Ś/10 , 52/00Ś/09		Stadium	P.W.
Sprawdzający	dr inż. Lech J. Engel	upr. nr 172/63-Op. 146/64-Op			
Protokół typowania elementów połaci w osiach 20-26. Skrzydło południowe , połać południowa				Nr rys.	K-39/S