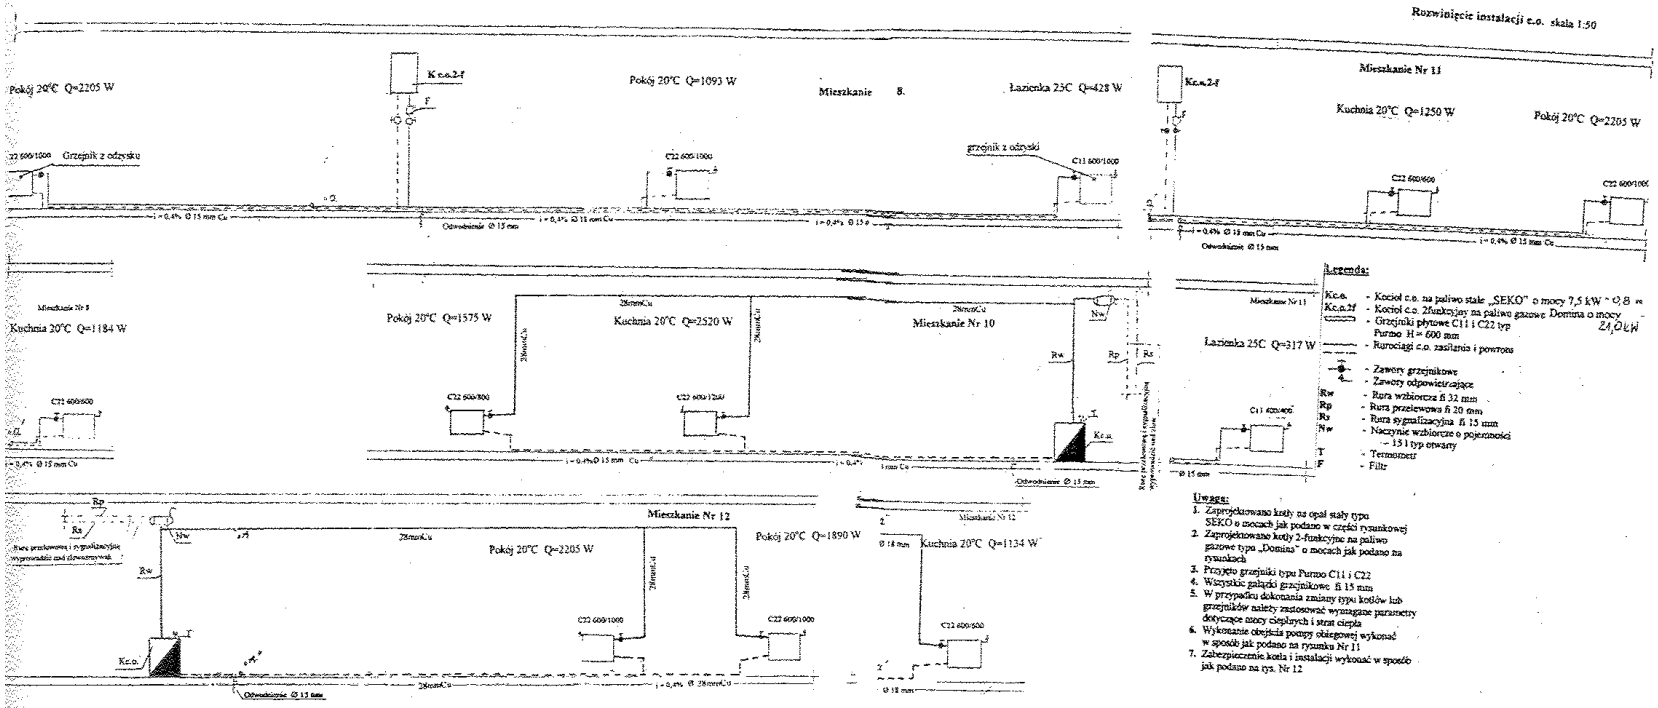
Rozwinięcie instalacji c.o. skala 1:50
Pokój 20°C Q=2205 W
Kc.o.2-f
Pokój 20°C Q=1093 W
Mieszkanie 8.
Łazienka 25C Q=428 W
Grzejnik z odzysku
C22 600/1000
C22 600/1500
C11 600/1000
Mieszkanie Nr 11
Kuchnia 20°C Q=1250 W
Pokój 20°C Q=2205 W
C22 600/600
C22 600/1000
Mieszkanie Nr 9
Kuchnia 20°C Q=1184 W
C22 600/600
Pokój 20°C Q=1575 W
Kuchnia 20°C Q=2520 W
Mieszkanie Nr 10
C22 600/800
C22 600/1200
Kc.o.
Mieszkanie Nr 11
Łazienka 25C Q=317 W
C11 600/600
Mieszkanie Nr 12
Pokój 20°C Q=2205 W
Pokój 20°C Q=1890 W
Kuchnia 20°C Q=1134 W
C22 600/1000
C22 600/800
Kc.o.
Legenda:
Kc.o. - Kocioł c.o. na paliwo stałe „SEKO" o mocy 7,5 kW ~ 0,8 ws
Kc.o.2f - Kocioł c.o. 2funkcyjny na paliwo gazowe Domina o mocy
- Grzejniki płytowe C11 i C22 typ Purmo H = 600 mm
- Rurociągi c.o. zasilania i powrotu
- Zawory grzejnikowe
- Zawory odpowietrzające
Rw - Rura wzbiorcza fi 32 mm
Rp - Rura przelewowa fi 20 mm
Rs - Rura sygnalizacyjna fi 15 mm
Nw - Naczynie wzbiorcze o pojemności 15 l typ otwarty
T - Termometr
F - Filtr
Uwagi:
1. Zaprojektowano kotły na opał stały typu SEKO o mocach jak podano w części rysunkowej
2. Zaprojektowano kotły 2-funkcyjne na paliwo gazowe typu „Domina" o mocach jak podano na rysunkach
3. Przyjęto grzejniki typu Purmo C11 i C22
4. Wszystkie gałązki grzejnikowe fi 15 mm
5. W przypadku dokonania zmiany typu kotłów lub grzejników należy zastosować wymagane parametry dotyczące mocy cieplnych i strat ciepła
6. Wykonanie obejścia pompy obiegowej wykonać w sposób jak podano na rysunku Nr 11
7. Zabezpieczenie kotła i instalacji wykonać w sposób jak podano na rys. Nr 12
Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres: UL. CHECHŁOWA NR 4, 49 – 300 BRZEG
Skala: 1:50
Nr Rys.
Temat: Rozwinięcie instalacji Mieszkanie Nr 8 Nr 10 Nr 12, Mieszkanie Nr 09 F. PIETRO
Data: VII 2006 r.
Projektował: Ryszard Borkowski uprawn. 82/95/OPL
10.