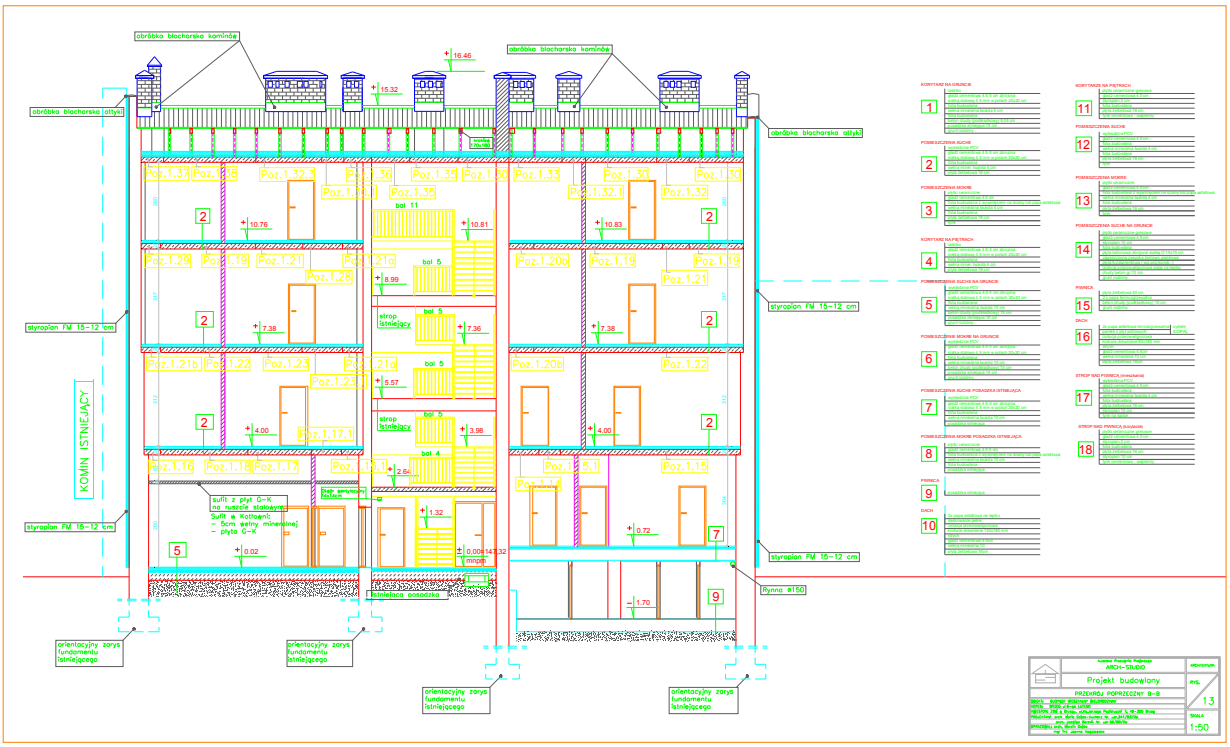
obróbka blacharska kominów
obróbka blacharska kominów
obróbka blacharska attyki
obróbka blacharska attyki
styropian FM 15-12 cm
styropian FM 15-12 cm
styropian FM 15-12 cm
styropian FM 15-12 cm
KOMIN ISTNIEJĄCY
Rynna ø150
orientacyjny zarys fundamentu istniejącego
orientacyjny zarys fundamentu istniejącego
orientacyjny zarys fundamentu istniejącego
orientacyjny zarys fundamentu istniejącego
Poz.1.37
Poz.1.38
Poz.1.32.3
Poz.1.36
Poz.1.35
Poz.1.30
Poz.1.33
Poz.1.32.1
Poz.1.32
Poz.1.29
Poz.1.19
Poz.1.21
Poz.1.21a
Poz.1.28
Poz.1.20b
Poz.1.21b
Poz.1.22
Poz.1.23
Poz.1.17.1
Poz.1.16
Poz.1.18
Poz.1.17
Poz.1.15.1
Poz.1.14
Poz.1.15
bal 11
bal 5
bal 4
strop istniejący
sufit z płyt G-K na ruszcie stalowym
Sufit w Kotłowni:
- 5cm wełny mineralnej
- płyta G-K
Dep. sprzętowy
Istniejąca posadzka
KORYTARZ NA GRUNCIE
POMIESZCZENIA SUCHE
POMIESZCZENIA MOKRE
KORYTARZ NA PIĘTRACH
POMIESZCZENIA SUCHE NA GRUNCIE
POMIESZCZENIA MOKRE NA GRUNCIE
POMIESZCZENIA SUCHE POSADZKA ISTNIEJĄCA
POMIESZCZENIA MOKRE POSADZKA ISTNIEJĄCA
PIWNICA
DACH
KORYTARZE NA PIĘTRACH
POMIESZCZENIA SUCHE
POMIESZCZENIA MOKRE
POMIESZCZENIA SUCHE NA GRUNCIE
PIWNICA
DACH
STROP NAD PIWNICĄ (nowoprawa)
STROP NAD PIWNICĄ (nowoprawa)
Projekt budowlany
PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
13
1:50