


## INSTALACJA ODGROMOWA

**Uwagi**

1. Zwód poziomy stanowić będzie stalowe pokrycie dachu.
2. Przewody odprowadzające stanowić będą stalowe słupki wiaty
3. Pod budynkiem wykonąć uziom fundamentowy z bednarki czarnej 25x4.
4. Pod wiatą wykonąć uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4.
5. Obydwa uziomy połączyć ze sobą.
6. Przy słupkach wykonąć zaciski probiercze.

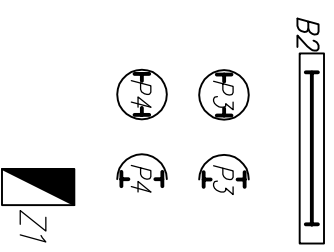

Oprawa świetłkkowa 2x36W klosz opalizowany  
np. TCS097/258 0 2xTL-D58W/830 firmy PHILIPS

Oprawa świetłkkowa IP54, 1x28W, odborna na uderzenia IK 10  
np typ Leopard 2D 28W nr 2028223 firmy THORN

Oprawa świetłkkowa IP54, 1x38W, odborna na uderzenia IK 10  
np typ Leopard 2D 38W nr 6028242 firmy THORN

zestaw ścienny 2 gniazd kodowanych – zasilanie komputerów  
+ 2 gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia

**TN-S SAMO CZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

"ENPRO"PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

51-640 WROCLAW UL.B.GIERYSKICH 156  
TEL./FAX.(071)3475733, 3475735, 0691/354513

AUTORZY:

PROJEKTANT ELEKTR. Jerzy Kwiatkowski  
DOS/IE/2927/01

TEMAT:

PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH  
WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI

NR UPRAWNIENIEN:

64/90/UW

PODPIS:

INWESTOR

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
49-300 BRZEG ul.Korfantego 34

TYTUŁ RYSUNKU:

KASA - INSTALACJA ŚWIATŁA  
GNIAZD WTYCZKOWYCH I ODGROMOWA

STADIUM

PW

SKALA:

1 : 1 0 0

DATA:

05.2008r

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

NR RYS.

E11