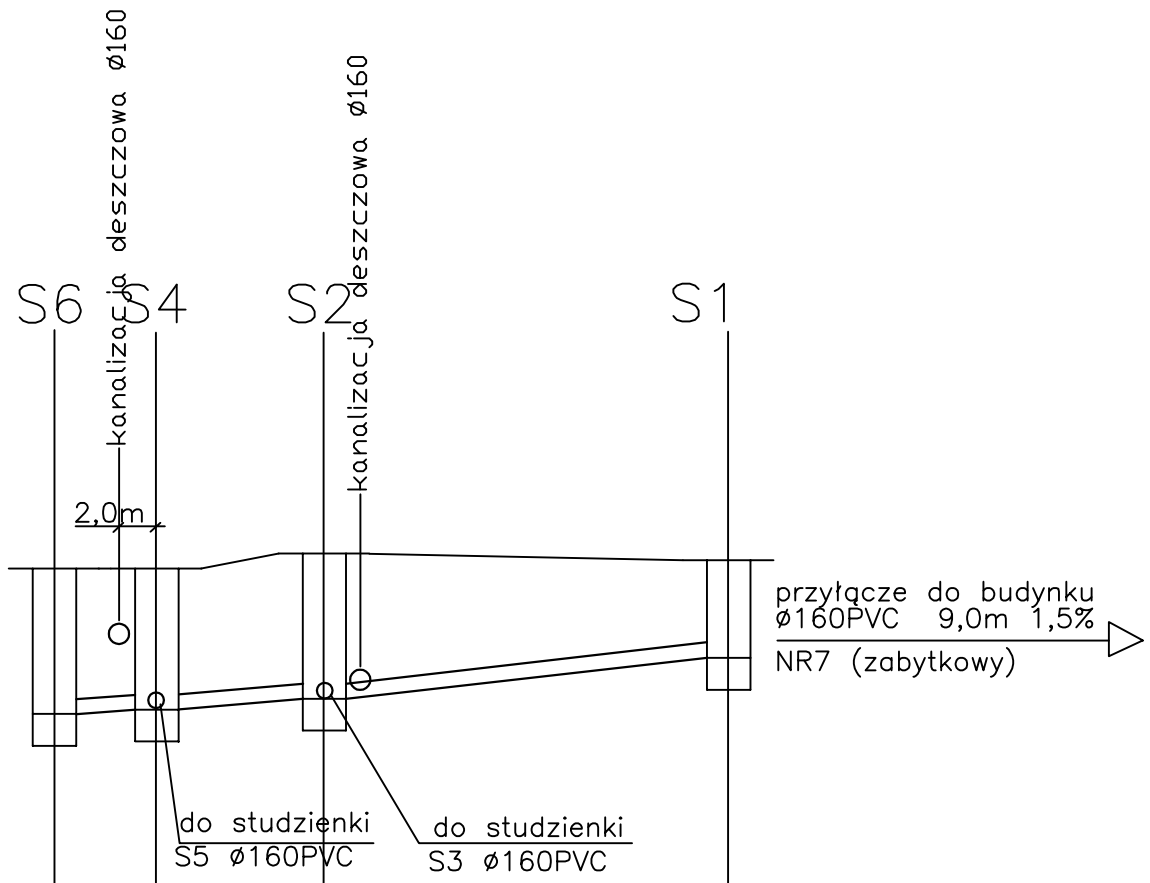

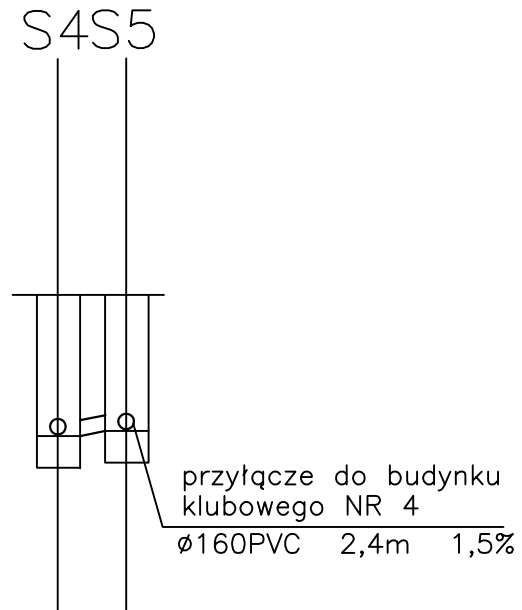

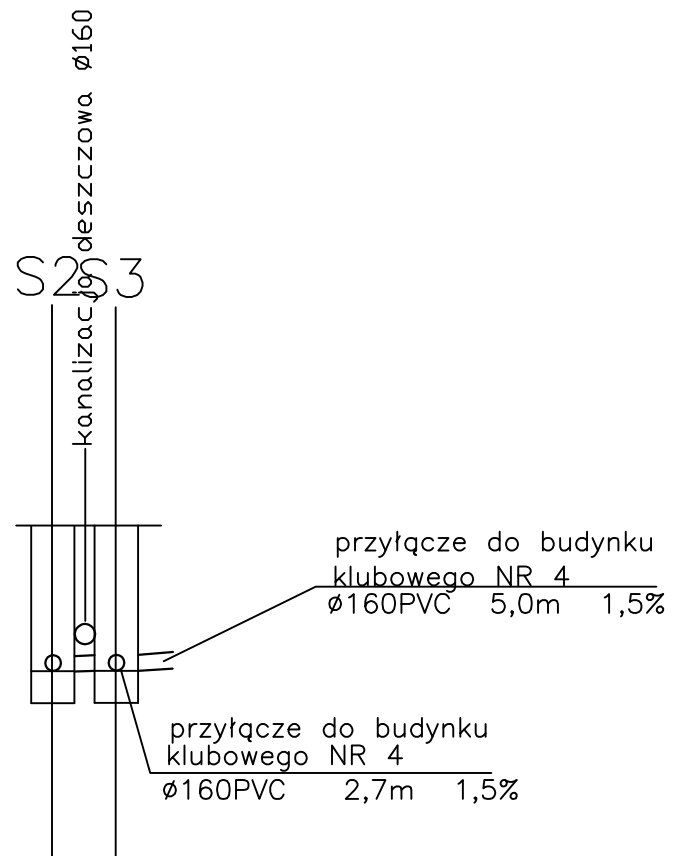

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	141,50	141,50	141,70	141,60	141,50	141,50	141,70	141,70			
Rzędna dna kanału	139,58	139,65	139,76	140,30	139,65	139,70	139,76	140,20			
Zagłębienie	1,92	1,85	1,94	1,30	1,85	1,80	1,94	1,50			
Spadek / Średnica	ø160		0,5%		ø160	0,5%	ø160	5,5%			
Materiał	PVC				PVC		PVC				
Odległości	0,00	13,0	13,00	22,0	35,00	53,0	88,00	0,00	9,00	0,00	8,00

TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI, PRZYŁĄCZA WODY , KANALIZ.SANIT I DESZCZOWEJ BRZEG ul.Sportowa 1 dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe

AUTORZY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	INWESTOR
PROJEKTANT SANIT inż Małgorzata Noculak DOŚ/IS/5234/01	77/88 UW		MOSIR ul.Korfantego 34 49-300 BRZEG
OPRACOWAŁ mgr inż Aleksander Kępski			

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ	PB	1:100/1000	04.2008	SANITARNA	21