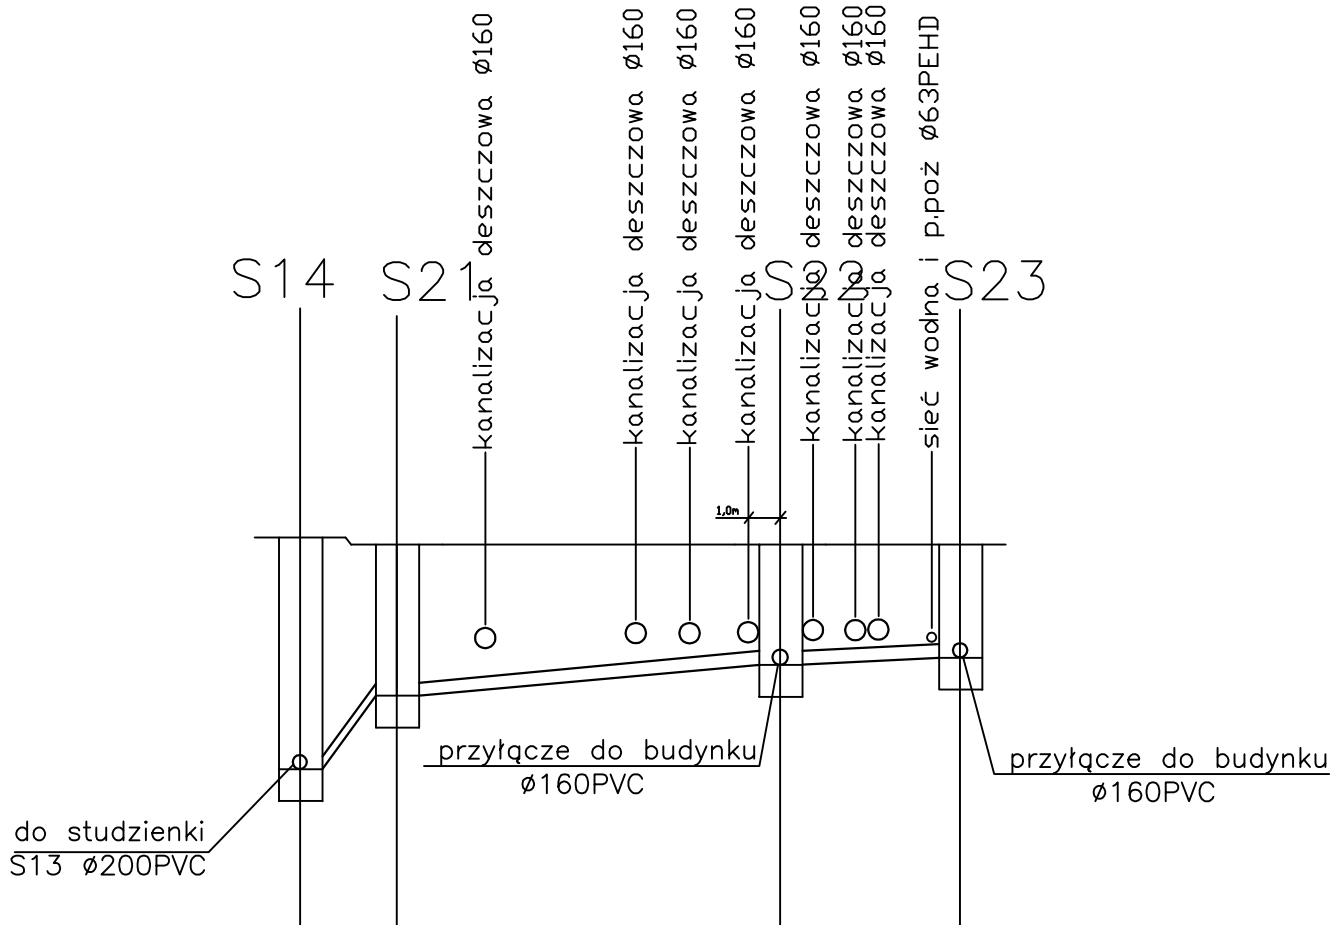

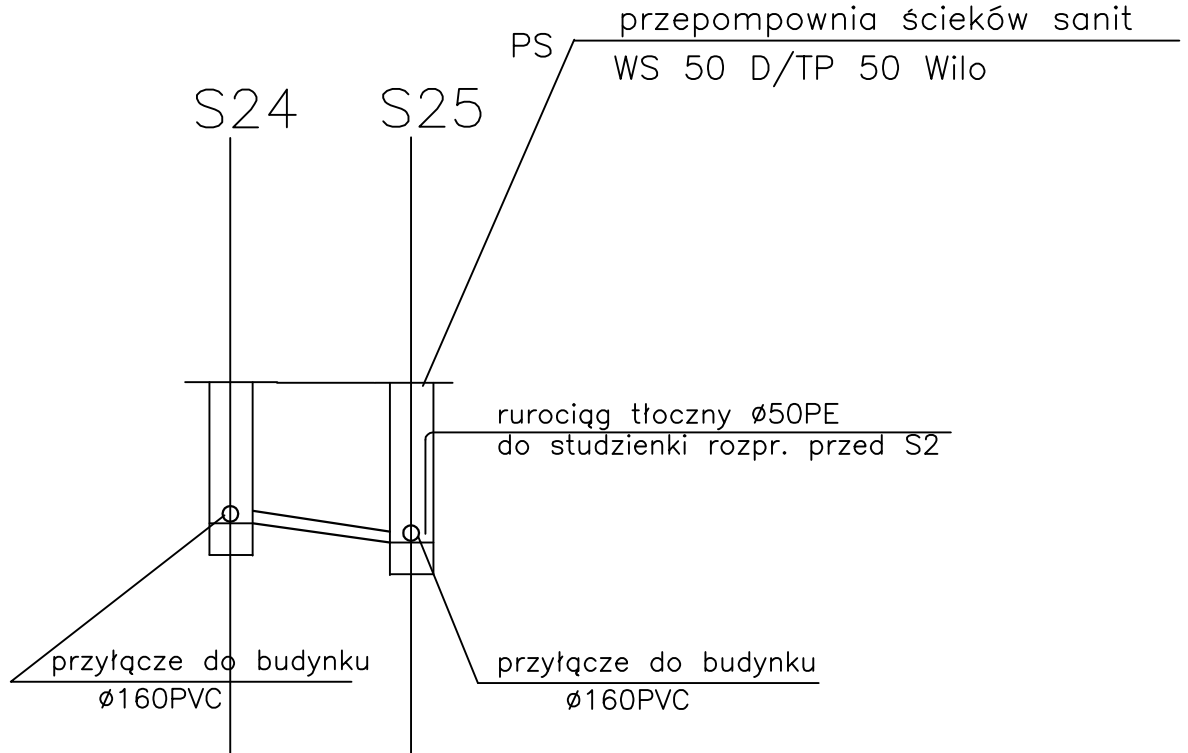

Poziom porównawczy	135,00 m n.p.m.											
Rzędna terenu	141,60		141,50		141,50		141,50			141,00		141,00
Rzędna dna kanału	138,54		139,50		139,81		140,00			139,50		139,26
Zagłębienie	3,06		2,00		1,69		1,50			1,50		1,74
Spadek / Średnica	ø160 7,5%		ø160 0,6%		ø160 0,8%					ø160 1%		
Materiał	PVC									PVC		
Odległości	0,00	12,8	12,80	50,6	63,4	23,60	74,2			0,00	23,80	23,80

TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI, PRZYŁĄCZA WODY , KANALIZ.SANIT I DESZCZOWEJ BRZEG ul.Sportowa 1 dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe

AUTORZY:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	INWESTOR
PROJEKTANT SANIT inż Małgorzata Noculak DOŚ/IS/5234/01	77/88 UW		MOSIR ul.Korfantego 34 49-300 BRZEG
OPRACOWAŁ mgr inż Aleksander Kępski			

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ	PB	1:100/1000	04.2008	SANITARNA	22