


Dw13 Dw12 Dw11

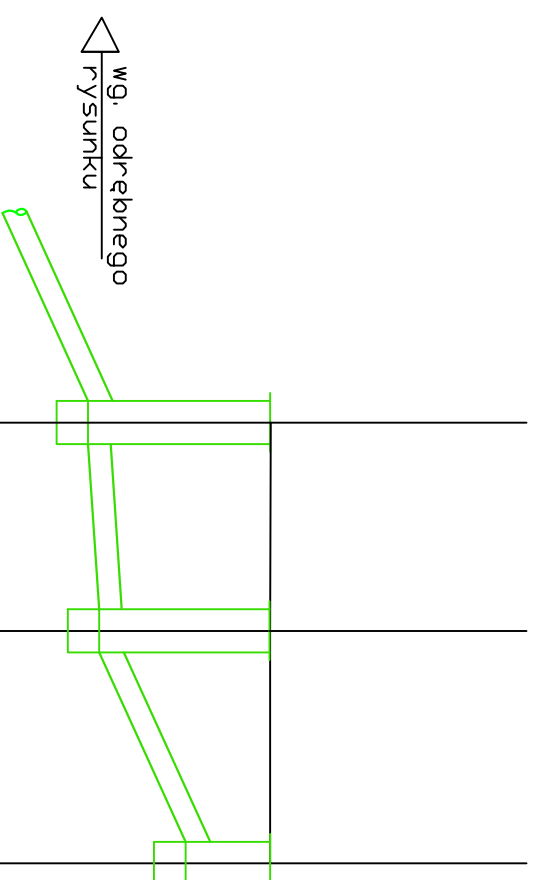

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.

Rzędna terenu	141,21	141,20	141,20
Rzędna dna kanału	138,78	138,92	140,07
Zagłębienie	2,43	2,28	1,13
Spadek	0,5%	4%	
Średnica	Ø300	Ø300	
Materiał	PVC		
Odległości	0,00	27,80	31,0
			58,80

TEMAT: PRZEBUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI KUBATUROWYMI, PRZYŁĄCZA WODY, KANALIZACJI I DESZCZOWEJ BRZEG ul.Sportowa 1 dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe			
AUTORZY:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	INWESTOR:
PROJEKTANT SANIT inż Małgorzata Noculak DOS/IS/5234/01	77/88 UW		MOSIR ul.Korfantego 34 49-300 BRZEG
OPRACOWAŁ mgr inż Aleksander Kępski			
TYTUL RYSUNKU:	STADIUM	SKALA:	DATA:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	PB	1:100/1000	04.2008
		BRANŻA:	NR RYS:
		SANITARNA	16