
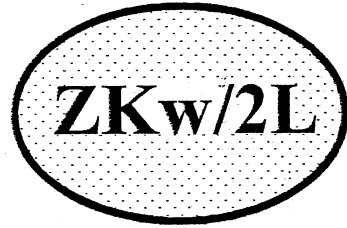




# SZAFKA OŚWIETLENIOWA W OBUDOWIE

A.

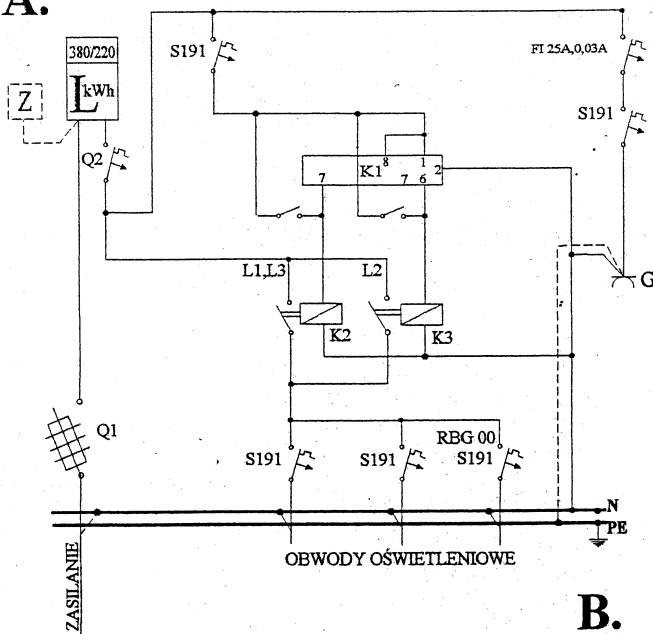

- Q1 - wyłącznik główny SLP-00
- Q2 - rozłącznik FR 103-40
- L - tablica licznikowa
- Z - zegar sterujący dla licznika 2 taryfowego
- K1 - zegar astronomiczny PZS-03-24L
- K2 - stycznik oświetlenia dopórnocnego
- K3 - stycznik oświetlenia całonocnego
- G - gniazdo wtyczkowe. 220V 2P+Z

B.

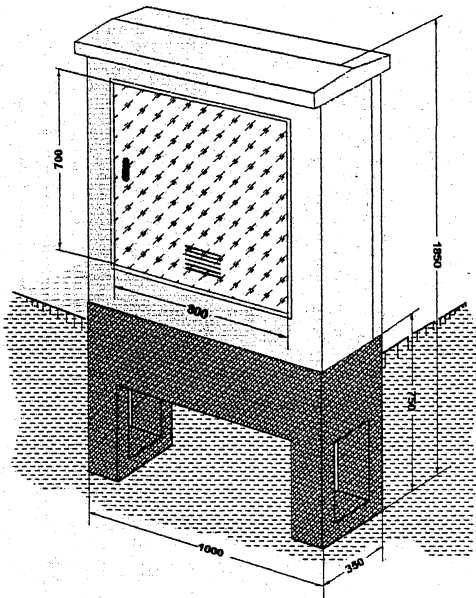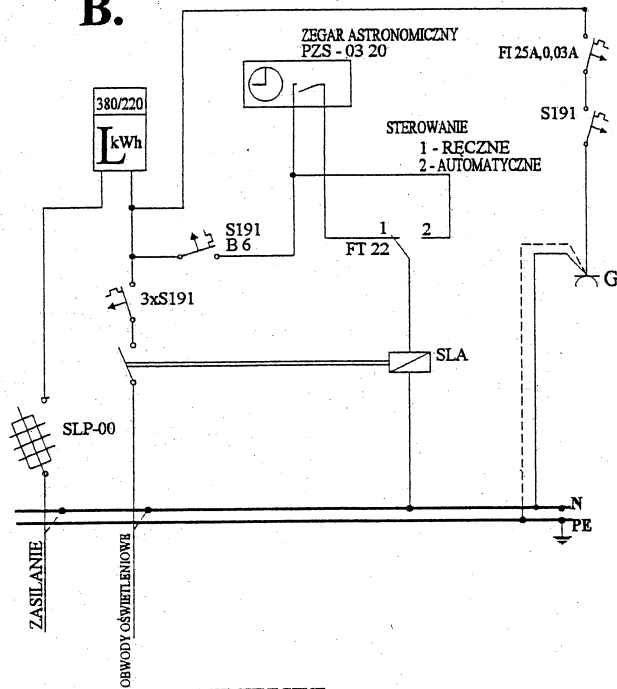

## DANE TECHNICZNE;

- obudowa złącza wykonana jest z czterech elementów dach szt 1, ściana przednia szt 1, ściana tylna szt 1, fundament szt 1.
- montaż wymaga tylko monterów (bez użycia sprzętu specjalistycznego)
- przestrzeń montażowa - 900 x 250 x 1050
- masa całkowita - 390 kg (łącznie z fundamentem)
- obudowa składowana i transportowana jest w elementach na jednej paletie

Szczegóły związane z układem elektrycznym złącza do uzgodnienia z dystrybutorem